


路灯基础平面图

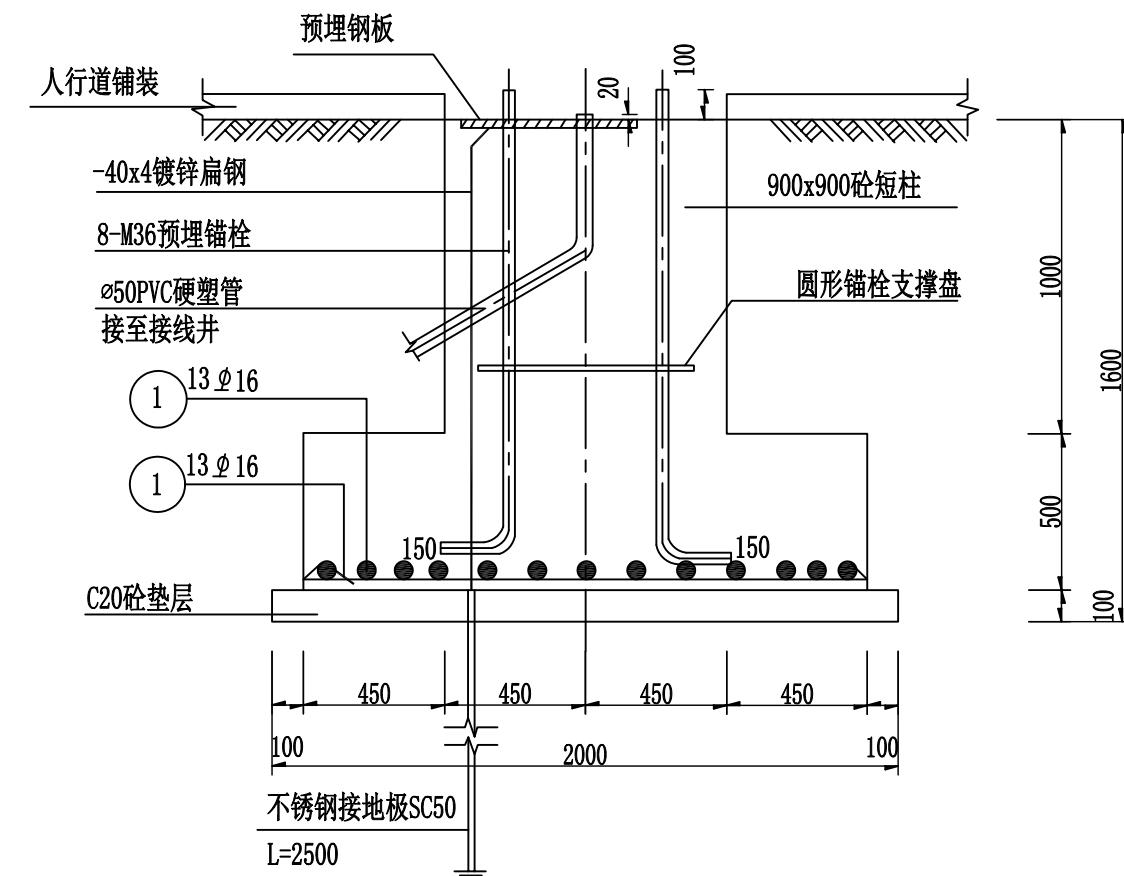

1-1剖面

附注:

- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米计;
- 2、基础顶面用20mm厚1:2水泥砂浆抹光;
- 3、回填应采用粘性土回填，并分层夯实，密实度不小于0.95。
- 4、基坑内若有地下水施工前要抽净，清底后马上用C20素垫层封底，然后进行基础施工;
- 5、所有金属构件均应做防腐处理，灯杆及所有金属构件均应可靠接地;
- 6、基础预埋锚栓位置如与厂家灯座法兰盘不符，可按厂家要求预埋。

工程用量表

材料	C20砼用量 (m³)	圆形锚栓支撑盘	预埋锚栓	预埋钢板
数量	0.4	1块	6根	1块
材料	C25砼用量 (m³)	-40x4扁钢 (m)	接地极SC50 (m)	
数量	2.43	1.55	2.5	

2025.08.14

工程名称	蓝山县车站西路道路工程	审定	武学文		项目负责	孔庆吉	800015	专业	电气工程	图号	ZM-S-05	设计阶段	施工图	
图纸名称	14米高路灯基础图	校对	冯芋丁		设计	黄达		设计编号	WS202504	版本	第一版	出图日期	2025.04	