
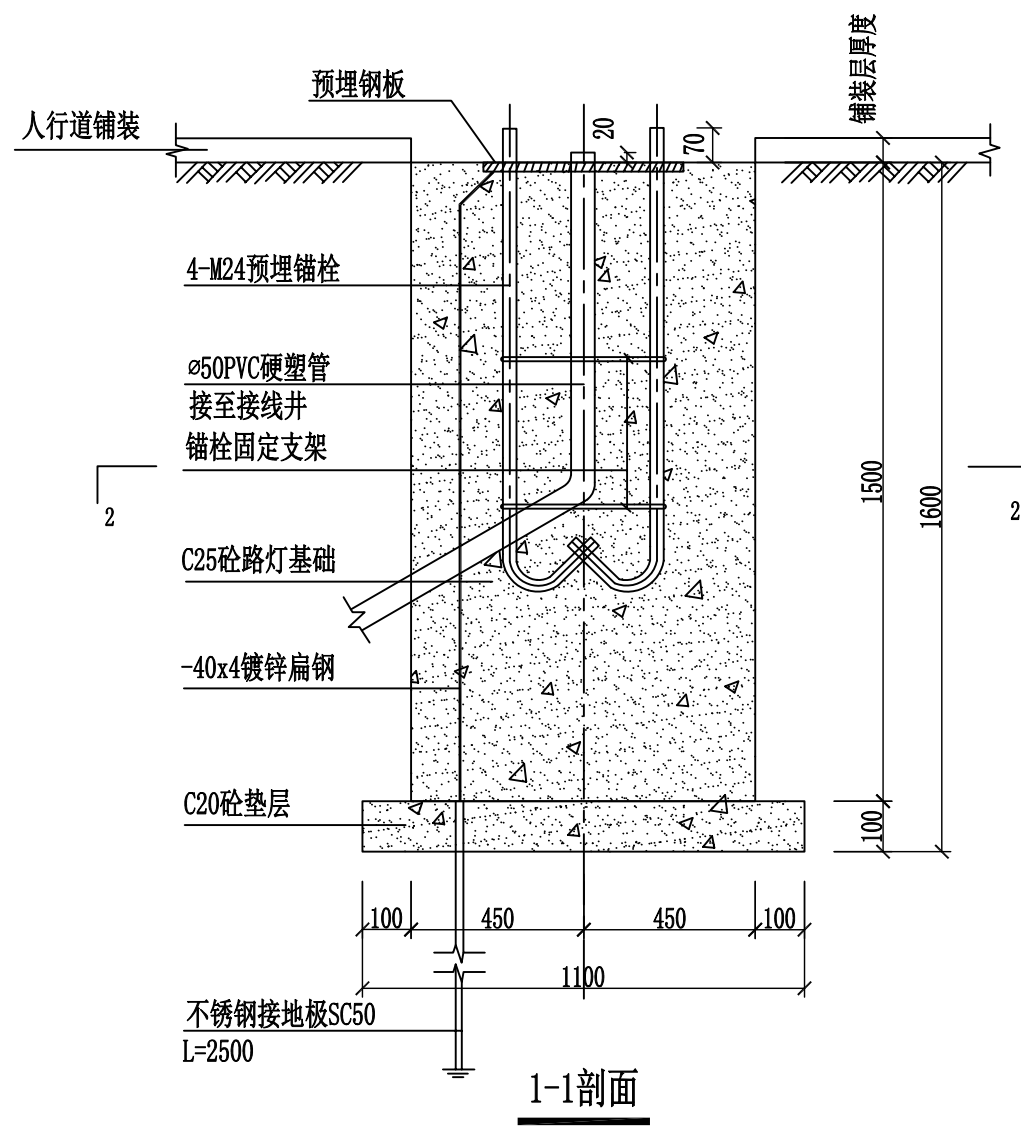


1. 本土尺寸均以毫米计。
2. 灯杆外形均为圆锥形，表面光洁、平整，无变形。
3. 灯杆通体内外均热浸镀锌，表面静电喷塑。
4. 检修门设于靠机动车道侧，检修门合页采用上翻方式。
5. 检修门内保护开关额定剩余电流动作值不应大于30mA。


工程名称	蓝山县车站西路道路工程	审 定	武学文		项目负责	孔庆吉		专 业	电气工程	图 号	ZM-S-05	设计阶段	施工图	
图纸名称	10m路灯标准图	校 对	冯芋丁		设 计	黄 达		设计编号	WS202504	版 本	第一版	出图日期	2025. 04	

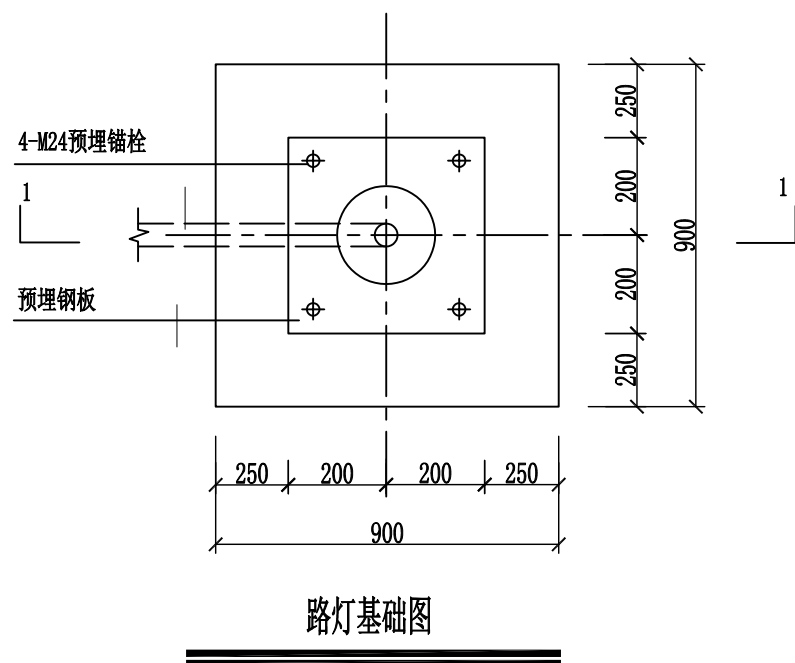


附注:

- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米计；
- 2、基础顶面用20mm厚1:2水泥砂浆抹光；
- 3、回填应采用粘性土回填，并分层夯实，密实度不小于0.95。
- 4、基坑内若有地下水施工前要抽净，清底后马上用C20素垫层封底，然后进行基础施工；
- 5、所有金属构件均应做防腐处理，灯杆及所有金属构件均应可靠接地；
- 6、基础预埋锚栓位置如与厂家灯座法兰盘不符，可按厂家要求预埋。


工程名称	蓝山县车站西路道路工程	审 定	武学文	项目负责	孔庆吉	专 业	电气工程	图 号	ZM-S-05	设计阶段	施工图
图纸名称	10米高路灯基础图	校 对	冯芋丁	设 计	黄 达	设计编号	WS202504	版 本	第一版	出图日期	2025. 04

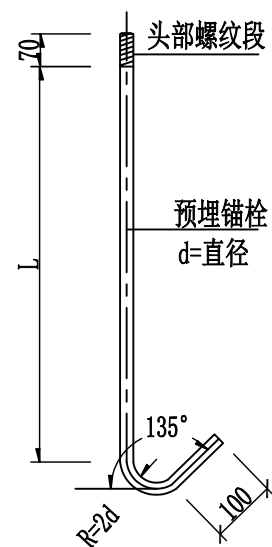

预埋锚栓

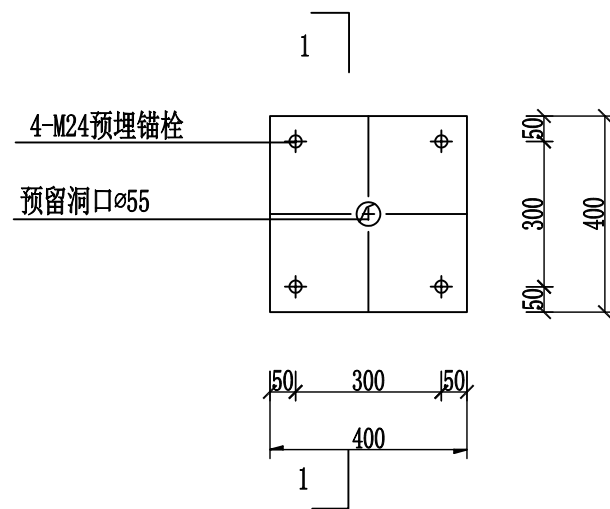

预埋钢板

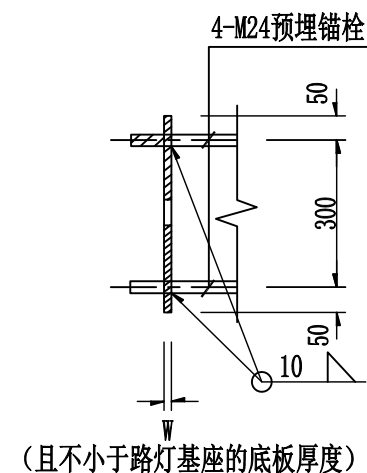


1-1剖面

预埋锚栓尺寸表

编号	基础名称	d (mm)	L (mm)	重量 (Kg)	备注
1	路灯基础图	24	1070	3.8	

预埋钢板尺寸表

编号	基础名称	W (mm)	重量 (Kg)	备注
1	路灯基础图	16	20.1	

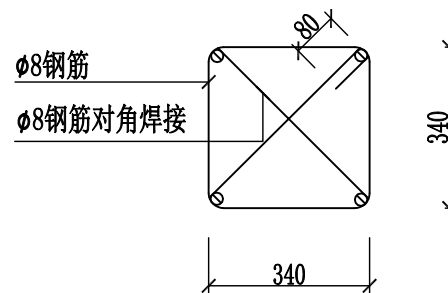

锚栓固定支架

重量: 0.88kg/付

附注:

- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米
- 2、钢材材质均为Q235;
- 3、钢筋为HPB300钢筋 (Φ) , HPB400钢筋 (Φ) ;
- 4、基础预埋锚栓位置如与厂家灯座法兰盘不符时, 经设计单位复核后, 可按厂家要求预埋;

2025. 08. 14

工程名称	蓝山县车站西路道路工程	审 定	武学文		项目负责	孔庆吉		专 业	电气工程	图 号	ZM-S-05	设计阶段	施工图	
图纸名称	10米路灯基础预埋件大样图	校 对	冯芋丁		设 计	黄 达		设计编号	WS202504	版 本	第一版	出图日期	2025. 04	